




### VISTA FRONTAL SIN PUERTA

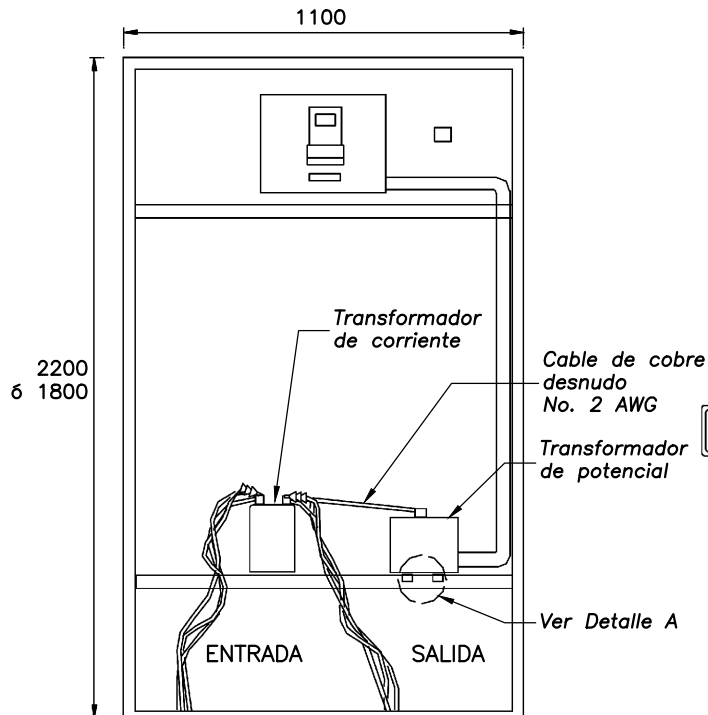


### VISTA LATERAL

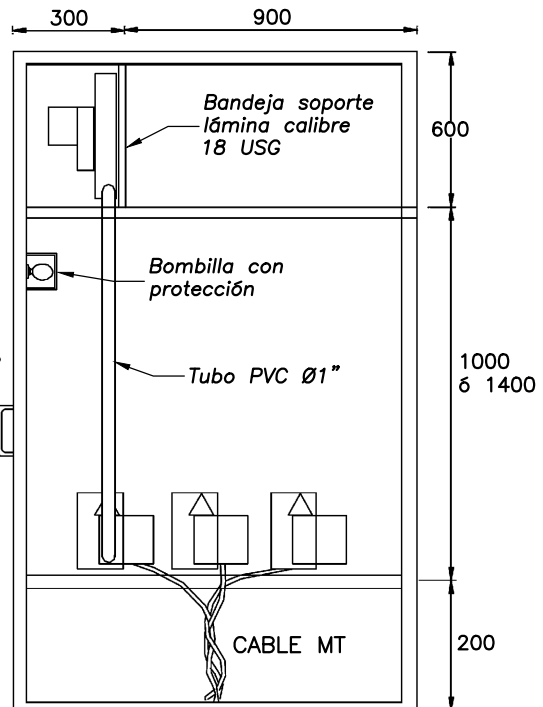

### VISTA FRONTAL CON PUERTA

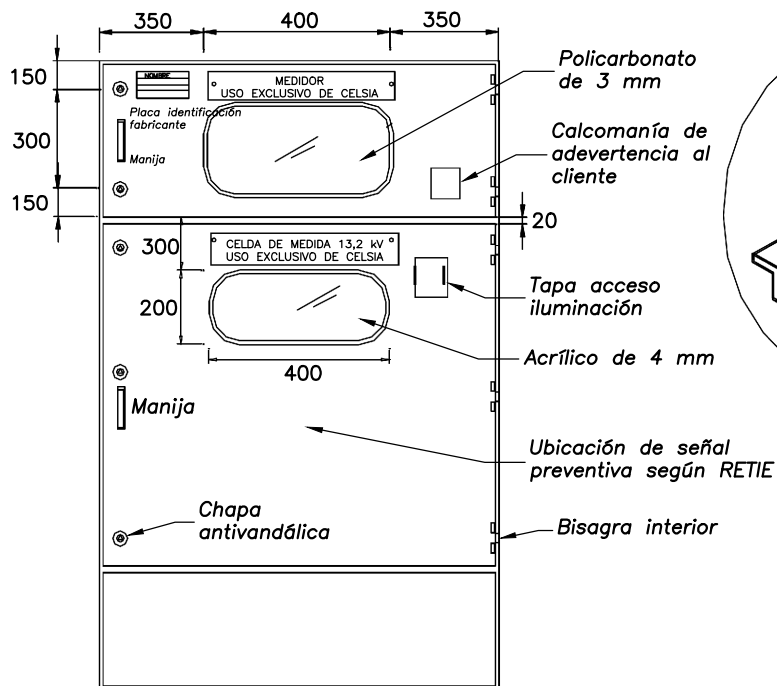

### DETALLE A

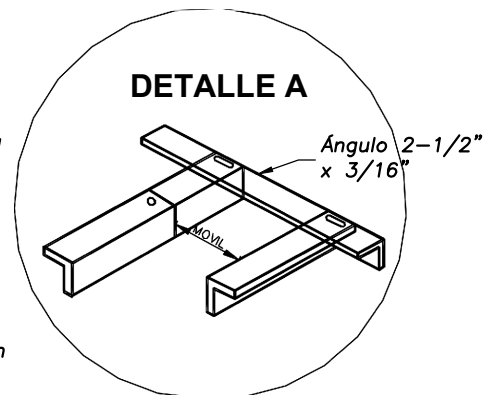

DIMENSIONES EN MILÍMETROS




CELDA DE MEDIDA EN 13,2 KV


ESTRUCTURAS NORMA DE MEDICIÓN Y ACOMETIDAS

	FECHA	NOMBRE
Aprobado	OCT 2020	F.J.G.
Última Revisión	OCT 2020	A.M.R.
NORMA	NMA 4-09	
REV. 1	HOJA	1 / 5


## VISTA FRONTAL SIN PUERTA

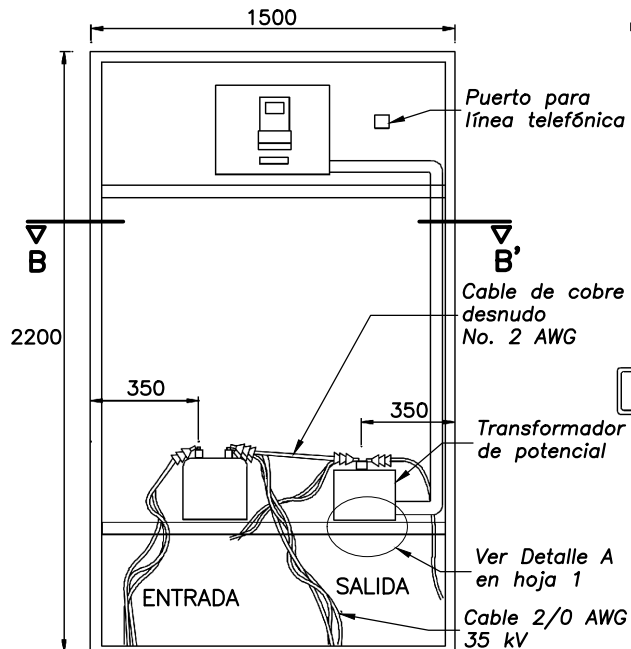


## VISTA LATERAL

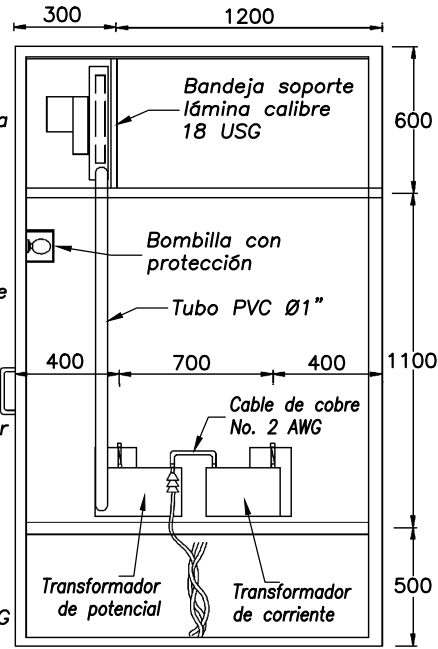

## CORTE B-B'

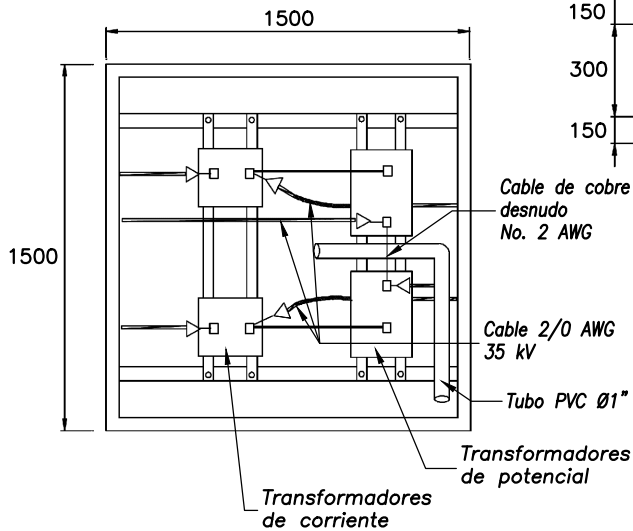

## VISTA FRONTAL CON PUERTA

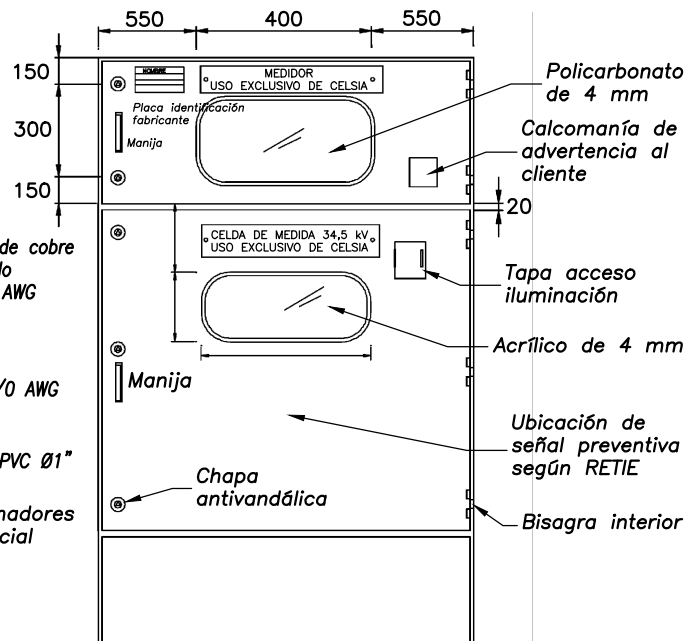

DIMENSIONES EN MILÍMETROS




CELDA DE MEDIDA EN 34,5 KV  
CON MEDICIÓN EN DOS ELEMENTOS

ESTRUCTURAS NORMA DE MEDICIÓN Y ACOMETIDAS


	FECHA	NOMBRE
Aprobado	OCT 2020	F.J.G.
Última Revisión	OCT 2020	A.M.R.
NORMA	NMA 4-09	
REV. 1	HOJA	2 / 5



### VENTANA PARA EL MEDIDOR

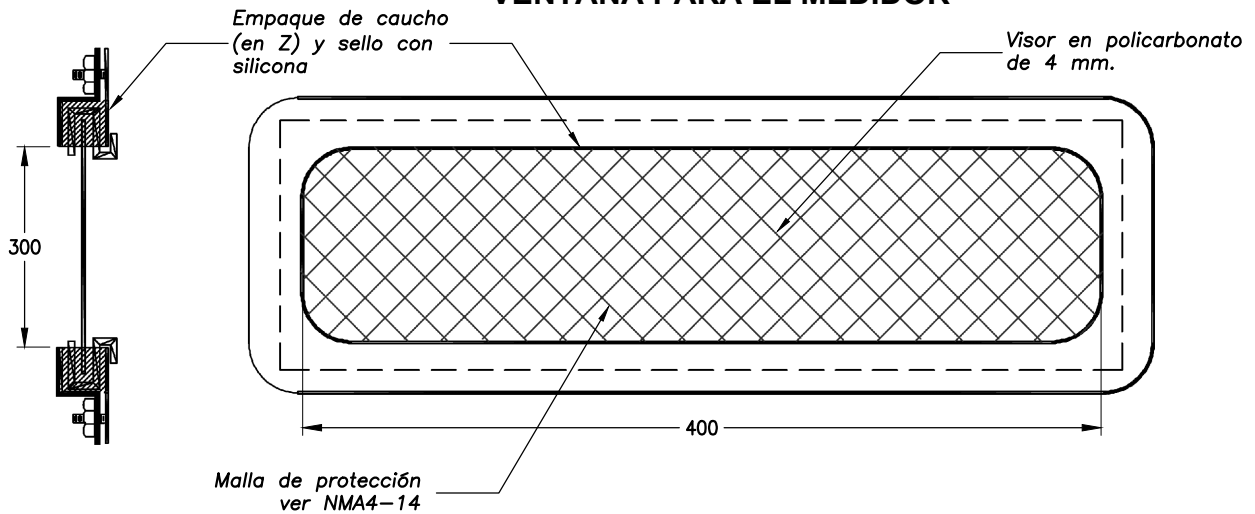

### VENTANA PARA LOS TRANSFORMADORES DE MEDIDA

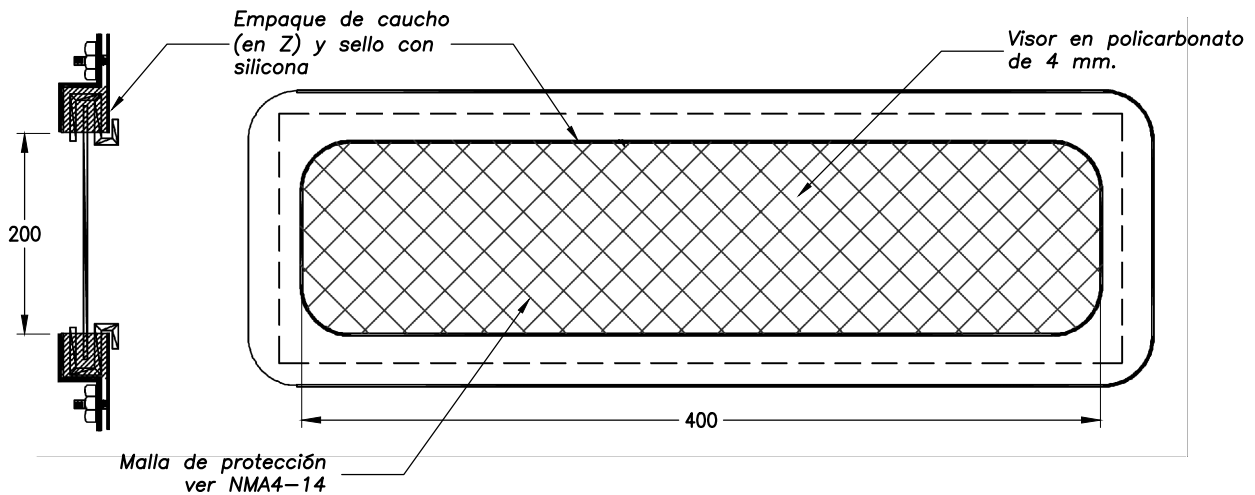

DIMENSIONES EN MILÍMETROS




**CIERRE Y AJUSTE DE VENTANA PARA INSPECCIÓN  
COMPARTIMIENTO PARA MEDIDOR Y TRANSFORMADORES DE  
MEDIDA**


**ESTRUCTURAS NORMA DE MEDICIÓN Y ACOMETIDAS**

	FECHA	NOMBRE
Aprobado	OCT 2020	F.J.G.
Última Revisión	OCT 2020	A.M.R.
<b>NORMA</b>	<b>NMA 4-09</b>	
REV. 1	HOJA	4 / 5


### VISTA FRONTAL SIN PUERTA

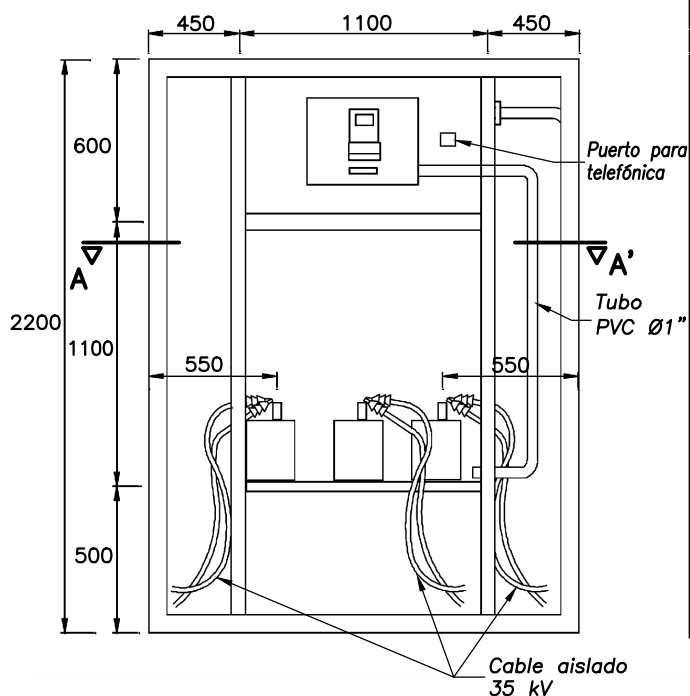


### VISTA FRONTAL CON PUERTA

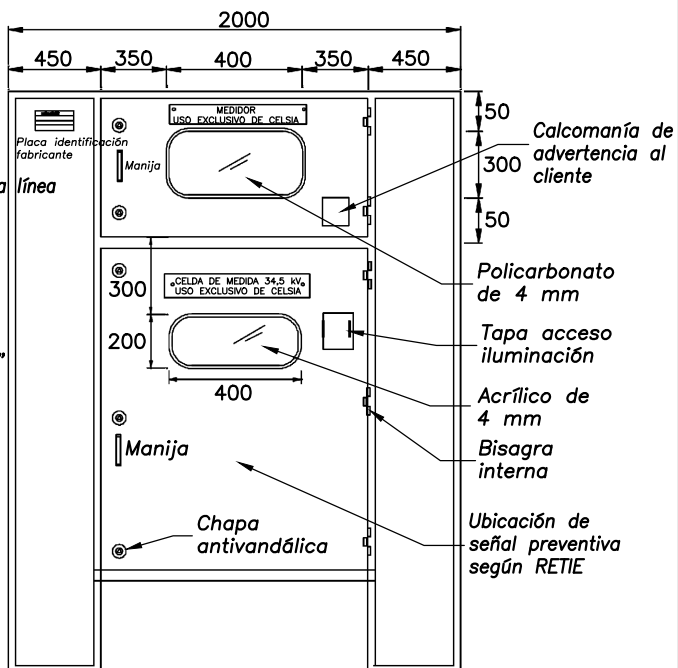

### CORTE A-A'

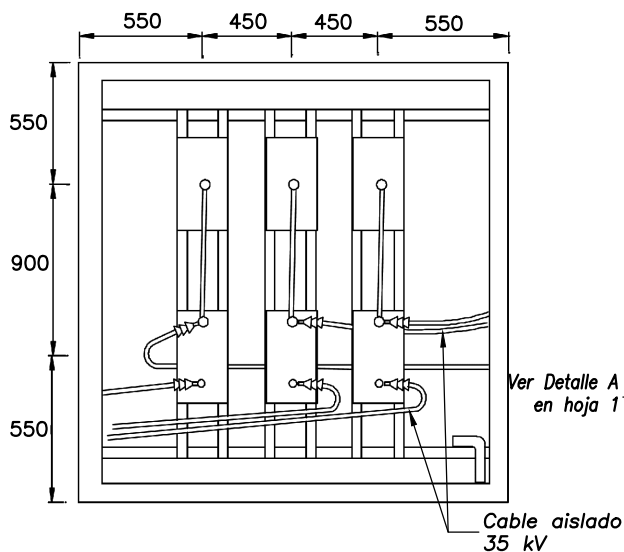

### VISTA LATERAL

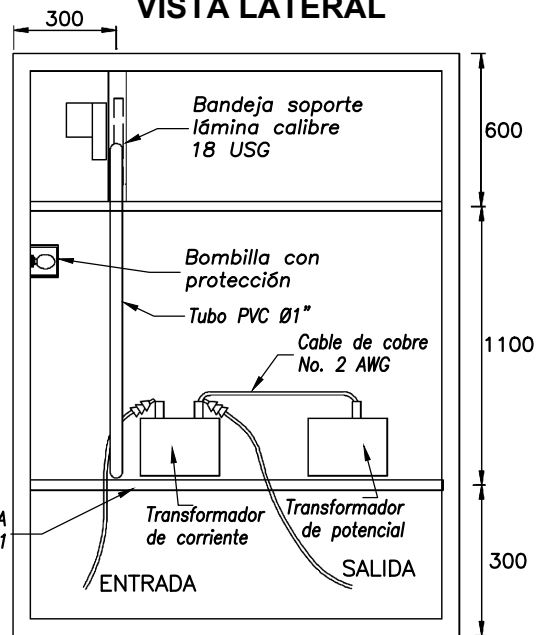

DIMENSIONES EN MILÍMETROS



**CELDA DE MEDIDA EN 34,5 KV  
CON MEDICIÓN EN TRES ELEMENTOS**

**ESTRUCTURAS NORMA DE MEDICIÓN Y ACOMETIDAS**

	FECHA	NOMBRE
Aprobado	OCT 2020	F.J.G.
Última Revisión	OCT 2020	A.M.R.
<b>NORMA</b>	<b>NMA 4-09</b>	
REV. 1	HOJA	5 / 5