



VISTA EN PLANTA

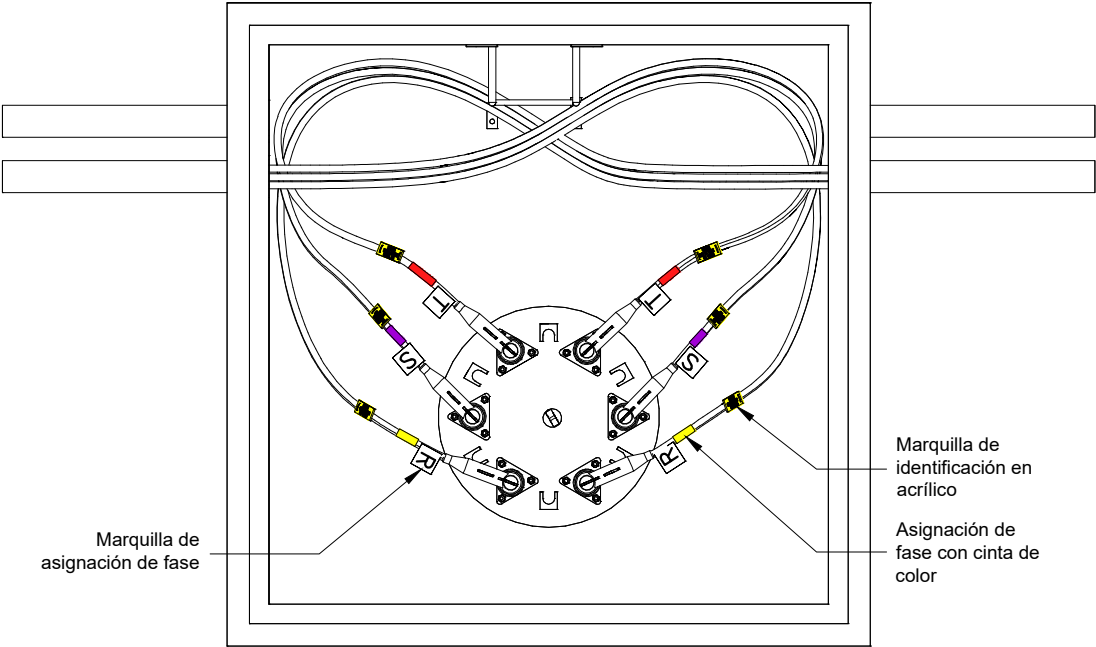

VISTA ISOMÉTRICA, CORTE

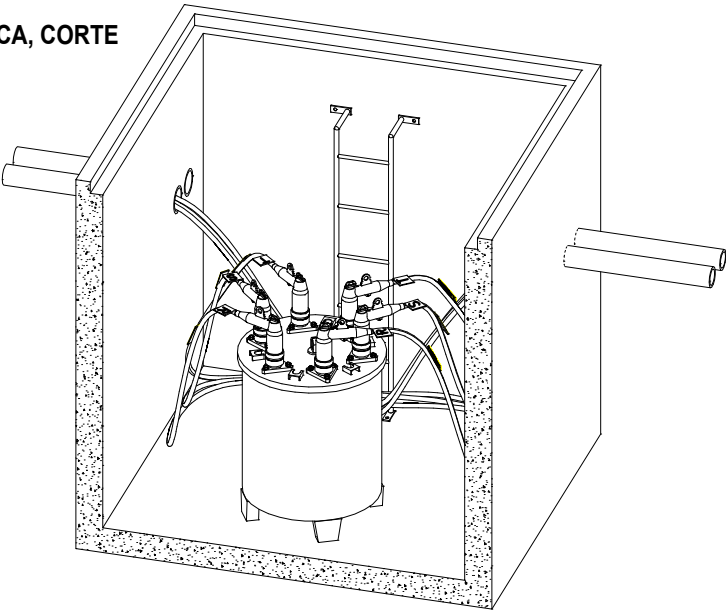

Notas

1. Cada fase deberá marcarse con una marquilla en acrílico identificando si es Alimentación o Salida, e identificando el circuito y el numero de caja de paso de donde viene, o la caja o carga hacia donde va.
2. La asignación de cada fase deberá marcarse con una marquilla en acrílico, y con su color respectivo.



INSTALACIÓN SECCIONADOR DE MANIOBRAS  
EN CÁMARA TIPO 4

NORMA DE CONSTRUCCIÓN REDES SUBTERRÁNEAS

|                 | FECHA    | NOMBRE |
|-----------------|----------|--------|
| Aprobado        | JUL 2020 | F.J.G. |
| Ultima Revisión | JUL 2020 | A.M.R. |
| NORMA           | CTS111   |        |
| REV. 1          | HOJA     | 1 / 1  |