

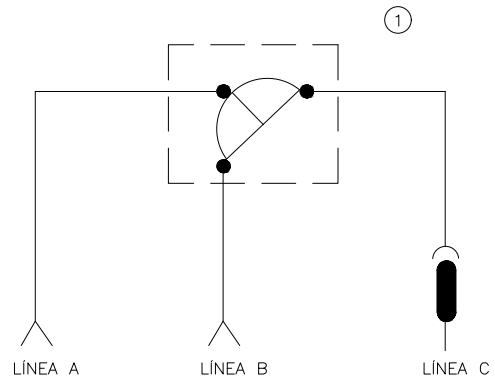
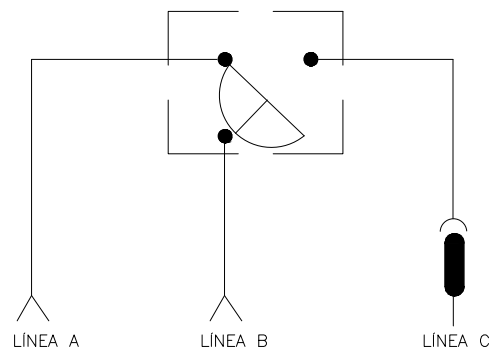
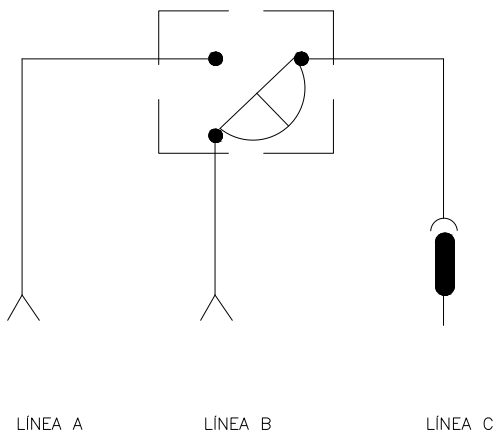


## DIAGRAMAS UNIFILARES

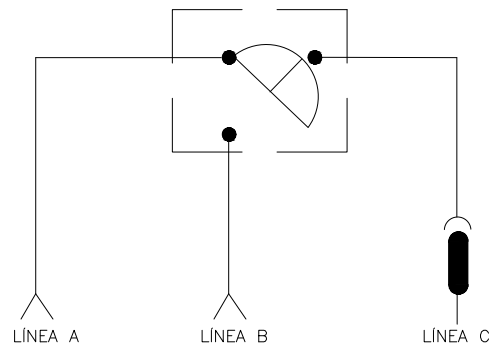

POSICIONES DEL INTERRUPTOR T-BLADE.

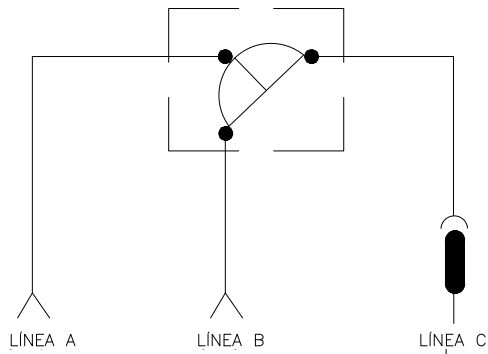

**CENTRO DE SECCIONAMIENTO TRIFÁSICO DERIVACIÓN SIMPLE  
TIPO PAD-MOUNTED  
DE 15 y 35 kV-600/200 A.**

**NORMA DE MATERIALES**

	FECHA	NOMBRE
Aprobado	JUNIO-20	F.J.G.
Última Revisión	JUNIO-20	A.M.R.
CÓDIGO	PM06060104	
REV.	HOJA	4/4