


2000(78 47/64")

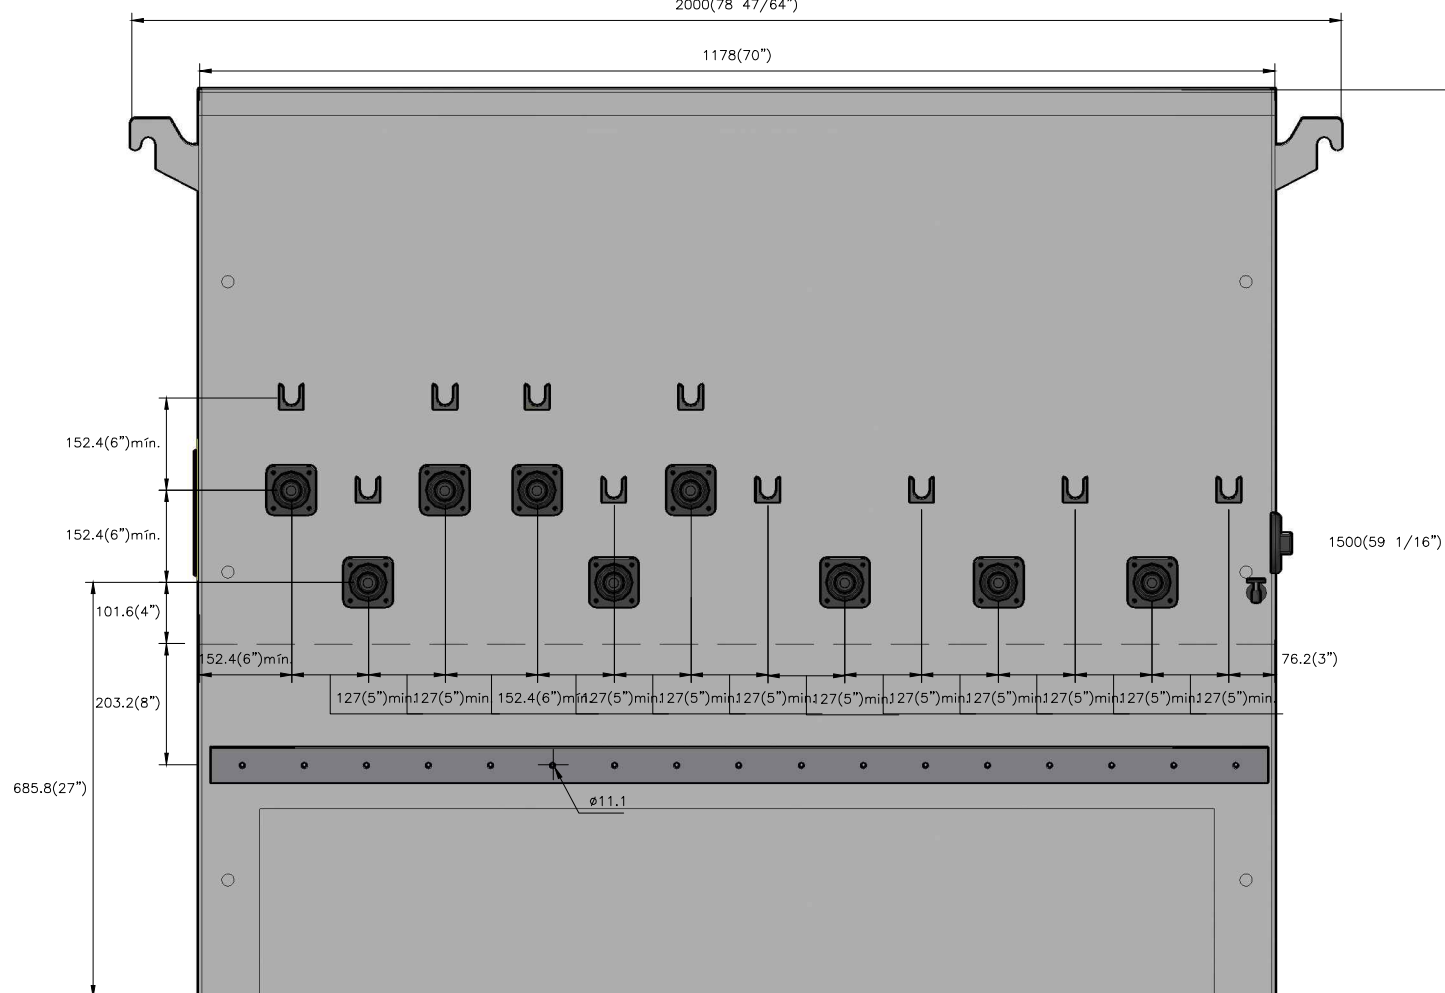

**CENTRO DE SECCIONAMIENTO TRIFÁSICO DE CUATRO LÍNEAS TIPO
PAD-MOUNTED
DE 15 y 35 KV-600 A.**

NORMA DE MATERIALES

	FECHA	NOMBRE
Aprobado	JUNIO-20	F.J.G.
Última Revisión	JUNIO-20	A.M.R.
CÓDIGO	PM06060301	
REV.	HOJA 1/3	