



DETALLE SÍMBOLO ELÉCTRICO



NOTAS: DIMENSIONES NO INDICADAS EN MILÍMETROS

- e = ESPESOR EN LA BASE DEFINIDA POR EL FABRICANTE
- PERFORACIONES DE DIÁMETRO 17,5mm $\pm 0,5\text{mm}$ (11/16")

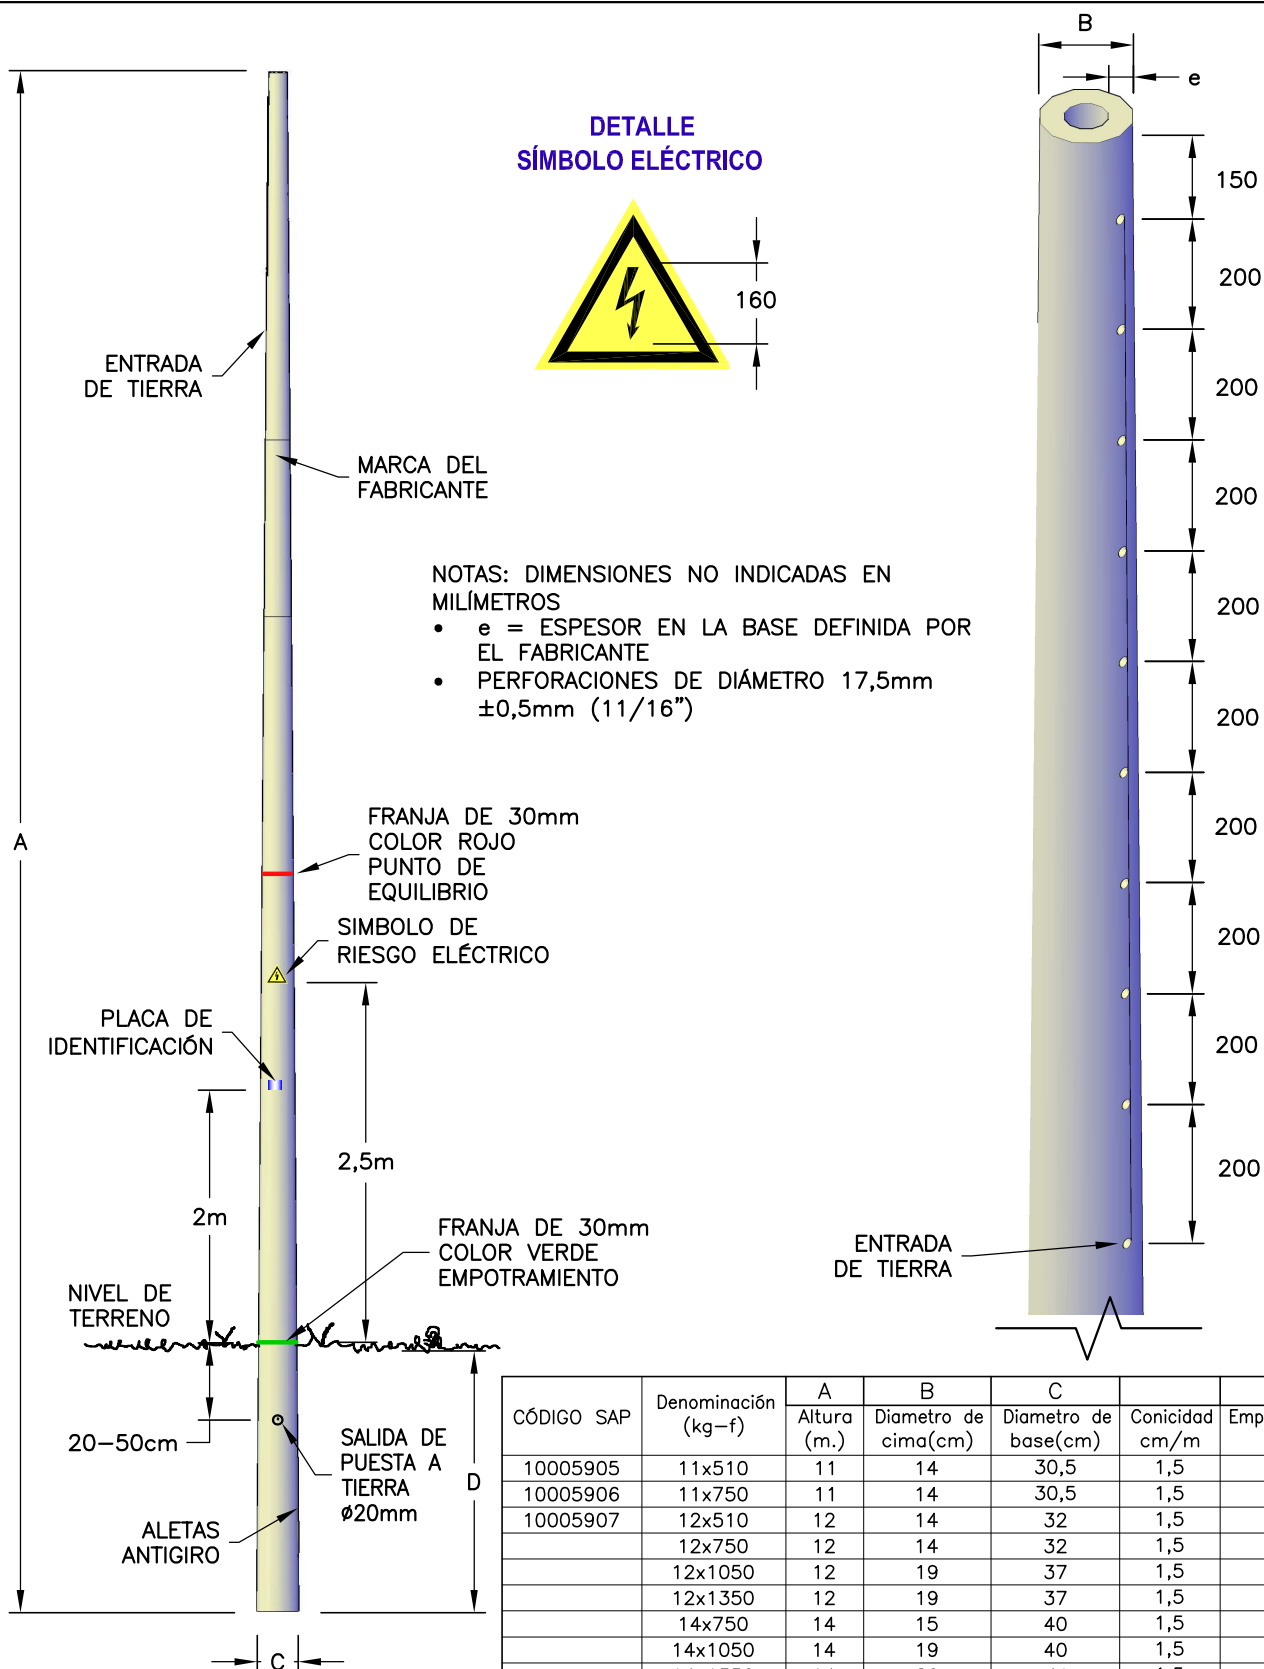

POSTE DE FIBRA DE VIDRIO 11, 12 Y 14m

NORMA DE MATERIALES

	FECHA	NOMBRE
Aprobado	JUN 2019	F.J.G.
Revisado	JUN 2019	A.M.R.
CÓDIGO	PM0101	
REV. 1	HOJA 1/1	