

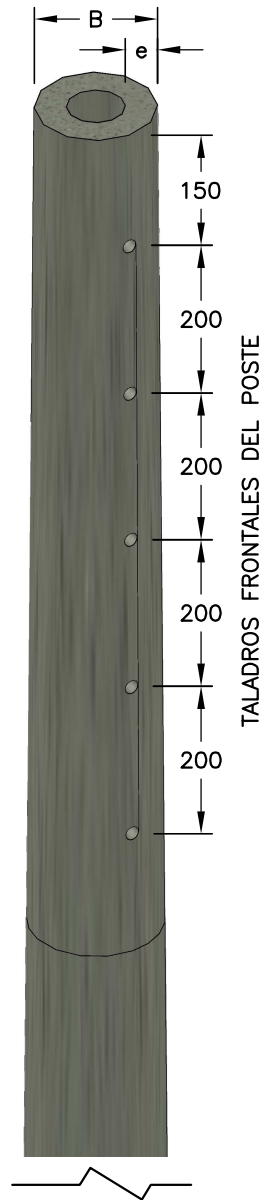


SECCIÓN ISOMÉTRICA


VISTA FRONTAL

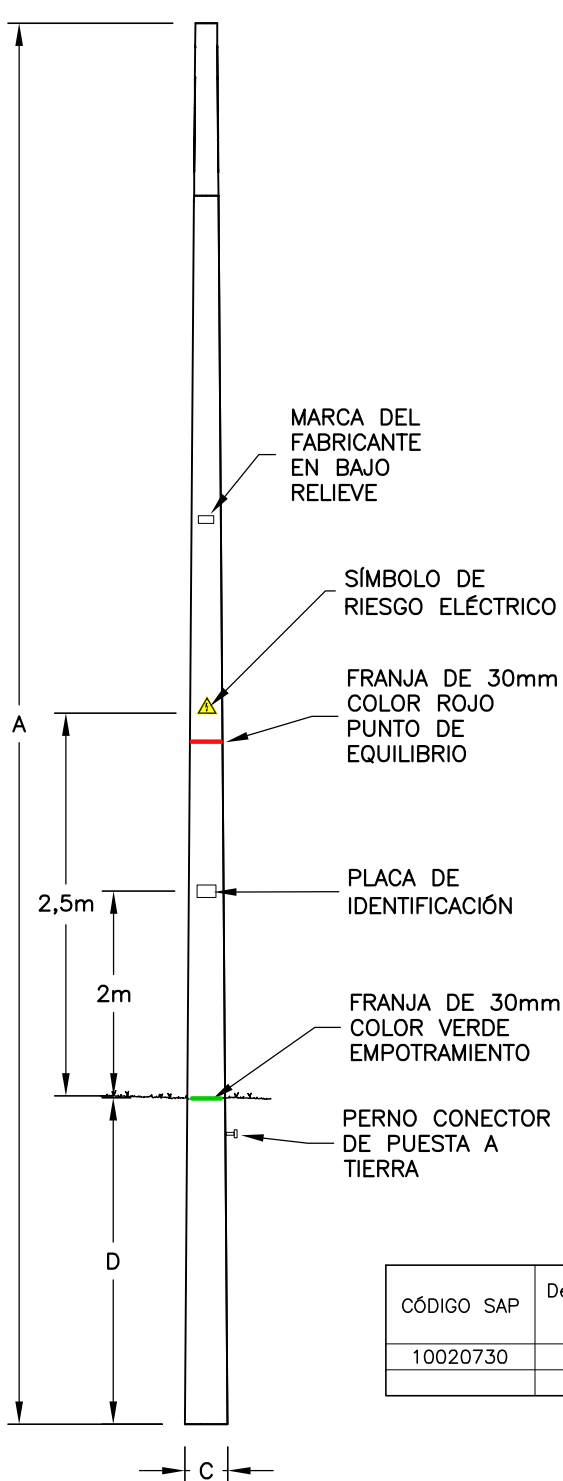


DETALLE SÍMBOLO DE RIESGO ELÉCTRICO PINTADO



DETALLE ENTRADA DE TIERRA

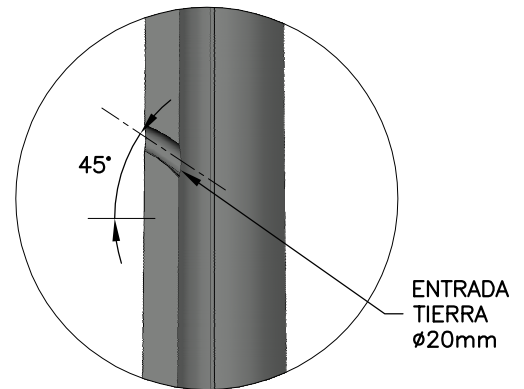

DETALLE SALIDA DE TIERRA

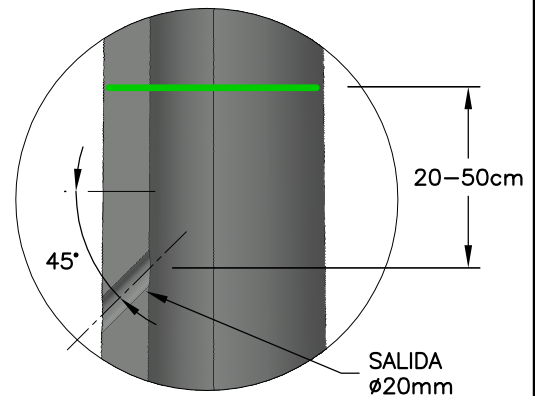

CÓDIGO SAP	Denominación (kg-f)	A Altura (m.)	B Diámetro de cima(cm)	C Diámetro de base(cm)	Conicidad cm/m	D Empotramiento (m.)
10020730	510	10	14	29	1,5	1,6
	750	10	14	29	1,5	1,6

NOTAS: DIMENSIONES NO INDICADAS EN MILÍMETROS

- e = ESPESOR EN LA BASE DEFINIDA POR EL FABRICANTE
- PERFORACIONES DE DIÁMETRO 17,5mm ±0,5mm (11/16")



POSTE DE HORMIGÓN REFORZADO 10m

NORMA DE MATERIALES

	FECHA	NOMBRE
Aprobado	JUN 2019	F.J.G.
Revisado	JUN 2019	A.M.R.
CÓDIGO	PM0095	
REV. 1	HOJA 1/1	