




SALIDA BT ROSCADA 1 1/4" 500 kVA CON PALA OPCIONAL

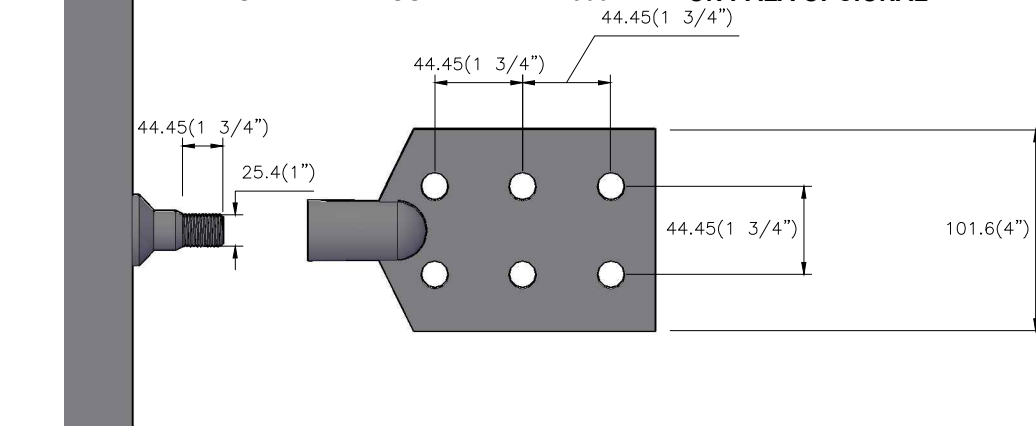

SALIDA BT ROSCADA 1" 150 Y 300 kVA CON PALA OPCIONAL

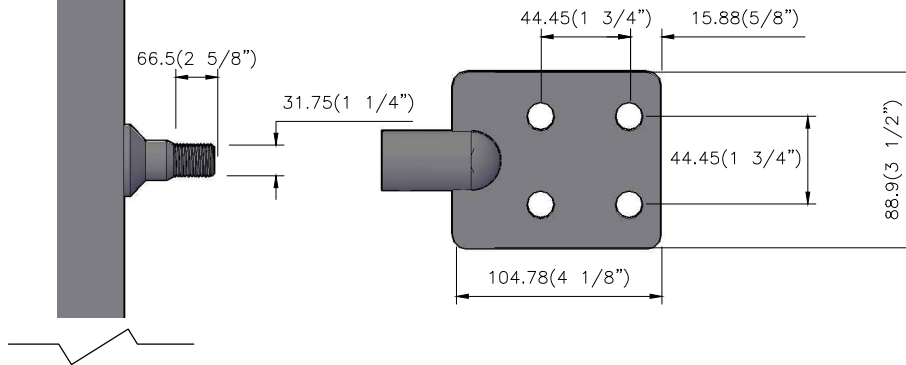

SALIDA TIPO PALA 750kVA Escala 1:12,5

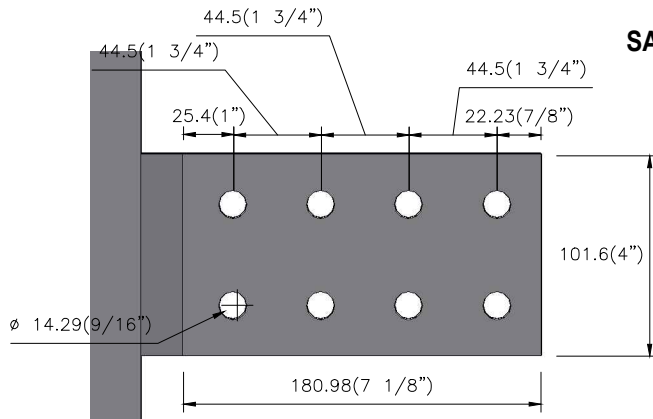

PERFIL TÍPICO DE LOS TERMINALES Escala 1:12,5



NOTAS: *MEDIDAS DADAS EN MILIMETROS (PULGADAS) SIEMPRE Y CUANDO NO SE EXPRESE LO CONTRARIO



**TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED TRIFÁSICO
ENTRADA-SALIDA DE 150,300,500 Y 750kVA - (13,2kV-34,5kV)**

NORMA DE MATERIALES

	FECHA	NOMBRE
Aprobado	JUNIO-20	F.J.G.
Última Revisión	JUNIO-20	A.M.R.
CÓDIGO	PM01020104	
REV.	HOJA 4/6	