

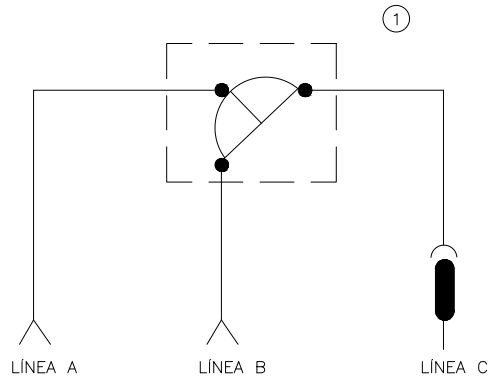
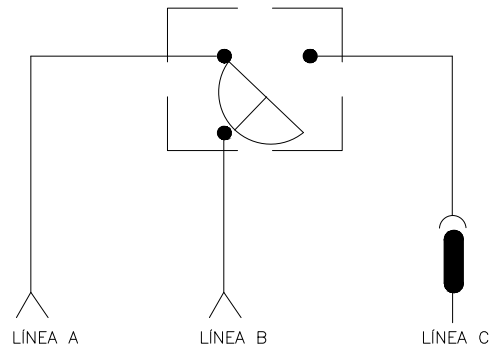
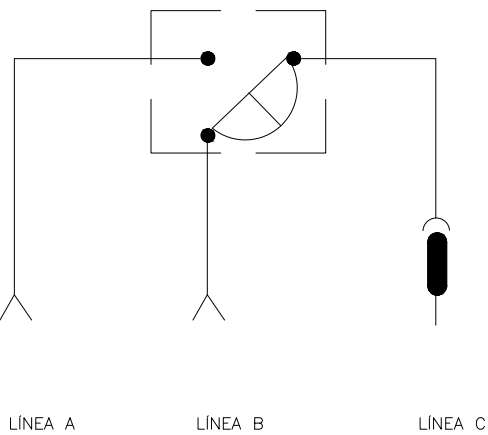


DIAGRAMAS UNIFILARES

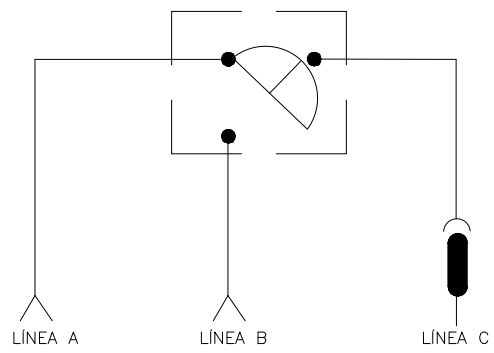

POSICIONES DEL INTERRUPTOR T-BLADE.

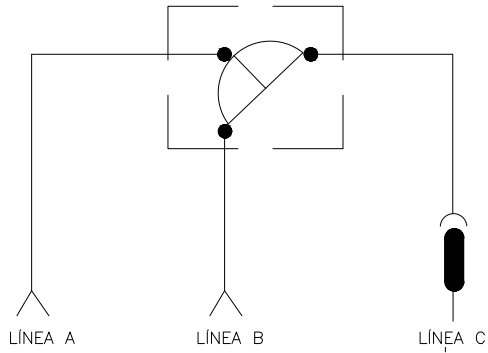

**CENTRO DE SECCIONAMIENTO TRIFÁSICO DERIVACIÓN SIMPLE
TIPO PAD-MOUNTED
DE 15 y 35 kV-600/200 A.**

NORMA DE MATERIALES

	FECHA	NOMBRE
Aprobado	NOV 2020	F.J.G.
Última Revisión	NOV 2020	A.M.R.
CÓDIGO	PM06060104	
REV.	HOJA	4/4