




### SALIDA BT ROSCADA 1-1/4" 500 kVA CON PALA OPCIONAL

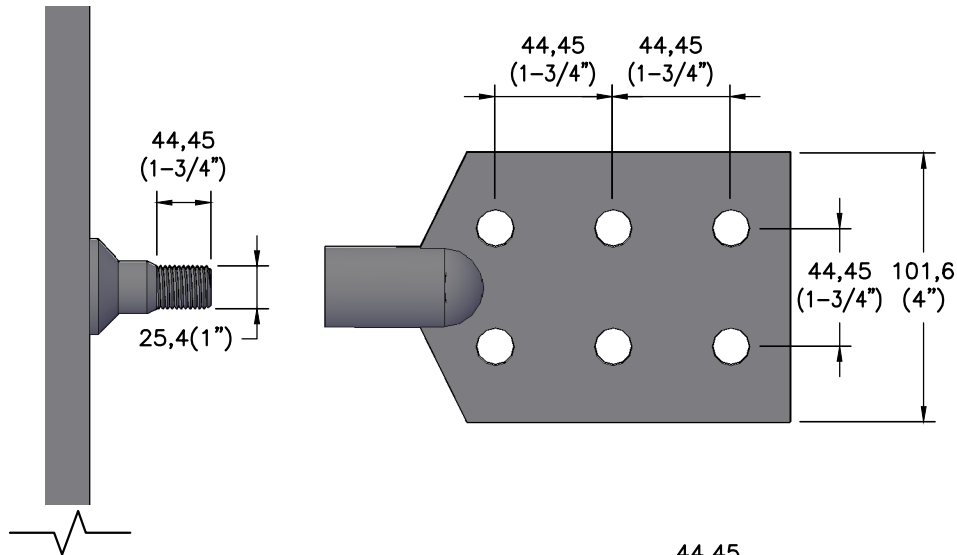

### SALIDA BT ROSCADA 1" 150 Y 300 kVA CON PALA OPCIONAL

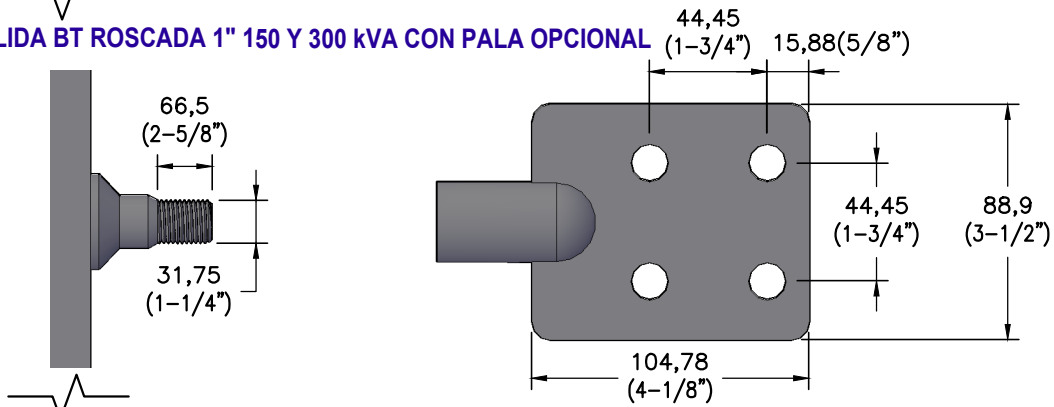


### SALIDA TIPO PALA 750 kVA

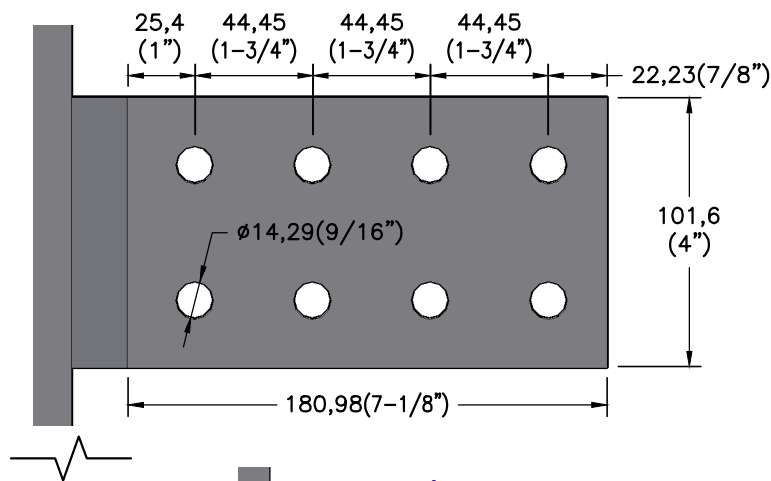

### PERFIL TÍPICO DE LOS TERMINALES



NOTAS: DIMENSIONES EN MILÍMETROS (PULGADAS)

	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PADMOUNTED ENTRADA/SALIDA DETALLE TERMINALES SECUNDARIOS	Aprobado	NOV 2020	F.J.G.
		Revisado	NOV 2020	A.M.R.
	NORMA DE MATERIALES	CÓDIGO	PM01020101	
		REV. 1	HOJA 4/6	